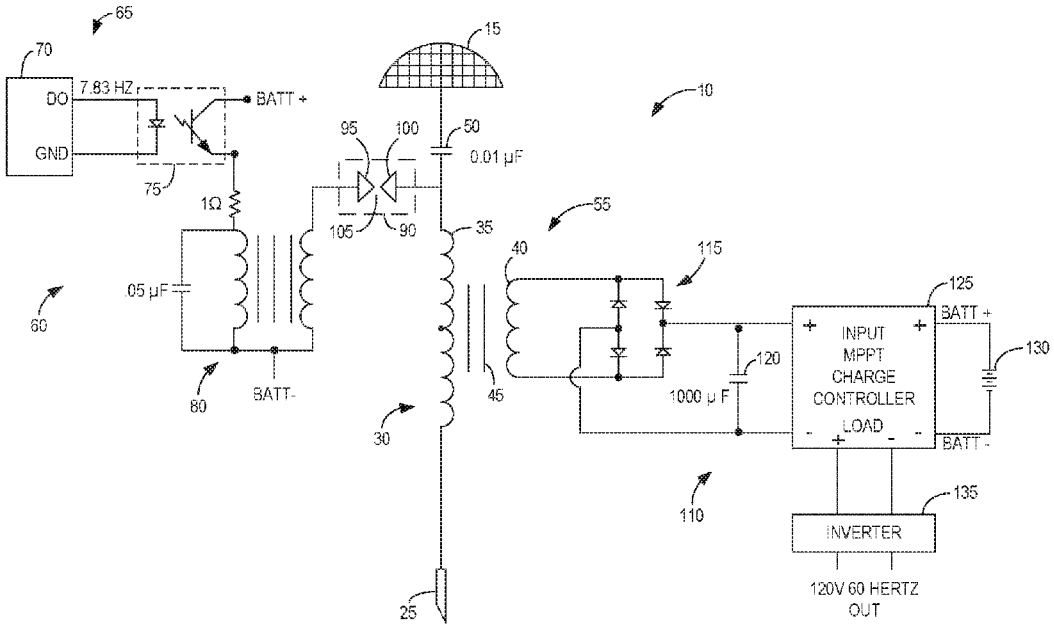
65
70
DO
GND
7.83 HZ
BATT +
75
1Ω
.05 μF
60
80
BATT-
95
100
105
90
15
50
0.01 μF
10
35
30
25
55
40
45
115
120
1000 μ F
125
BATT +
INPUT
MPPT
CHARGE
CONTROLLER
LOAD
BATT -
130
110
135
INVERTER
120V 60 HERTZ
OUT

FIG 4