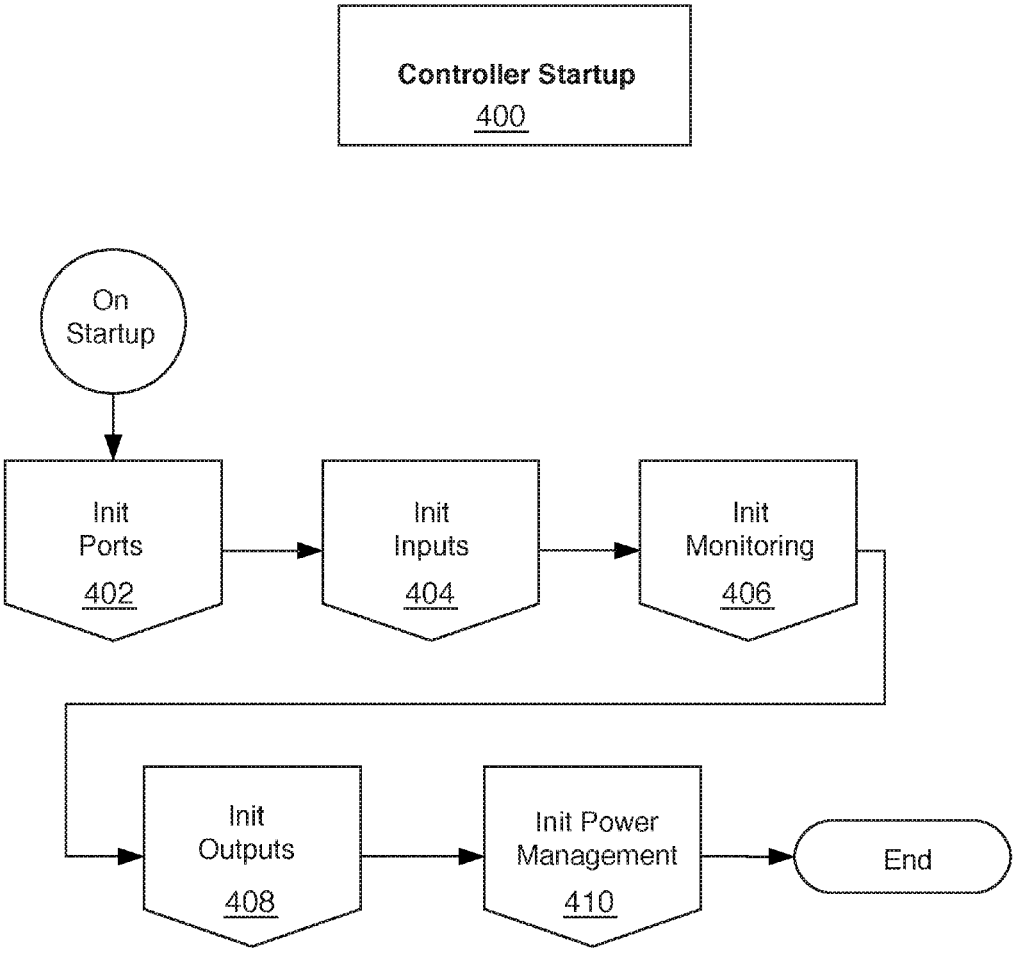
Controller Startup
400
On Startup
Init Ports
402
Init Inputs
404
Init Monitoring
406
Init Outputs
408
Init Power Management
410
End

FIG. 4