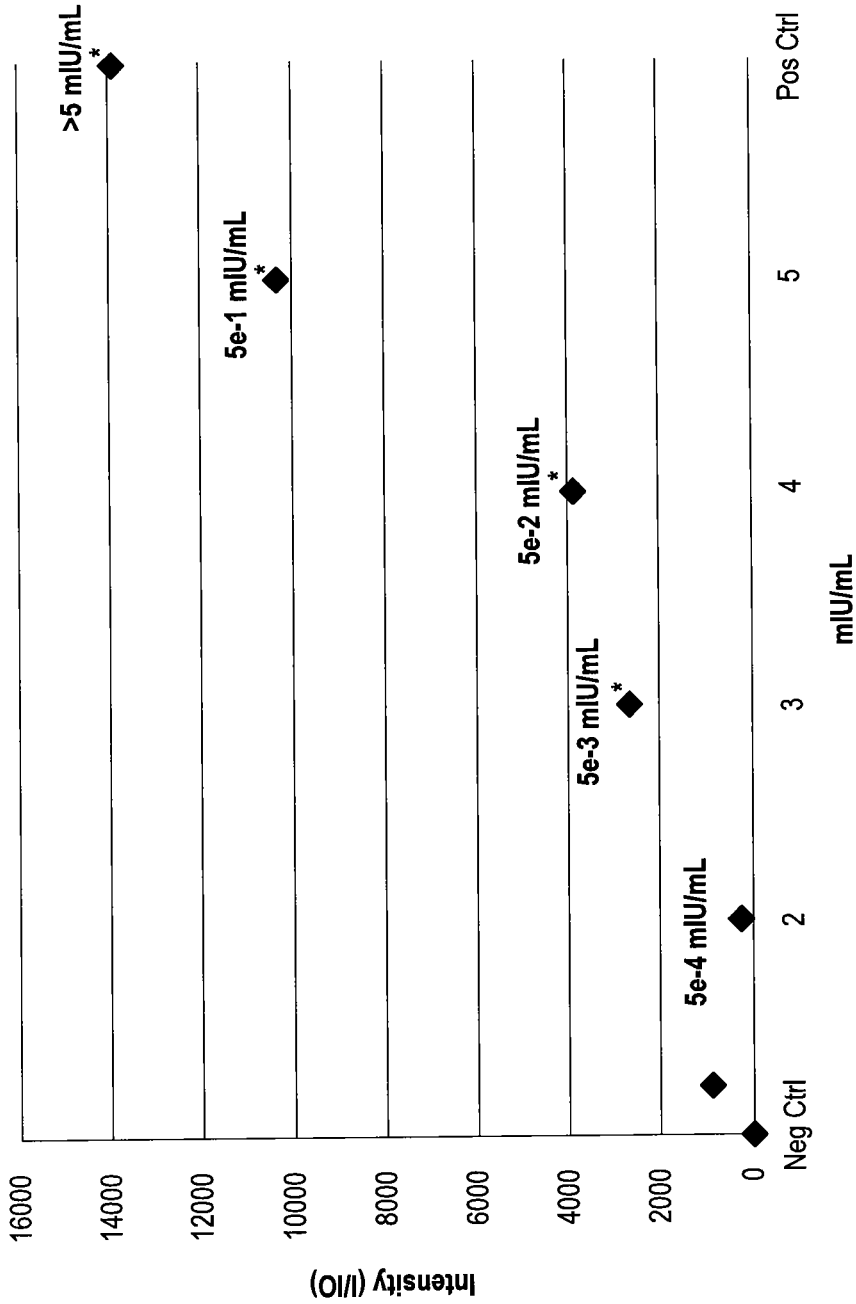
Intensity (I/I0)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Neg Ctrl
5e-4 mIU/mL
5e-3 mIU/mL
5e-2 mIU/mL
5e-1 mIU/mL
>5 mIU/mL
2
3
4
5
Pos Ctrl
mIU/mL

Fig. 6