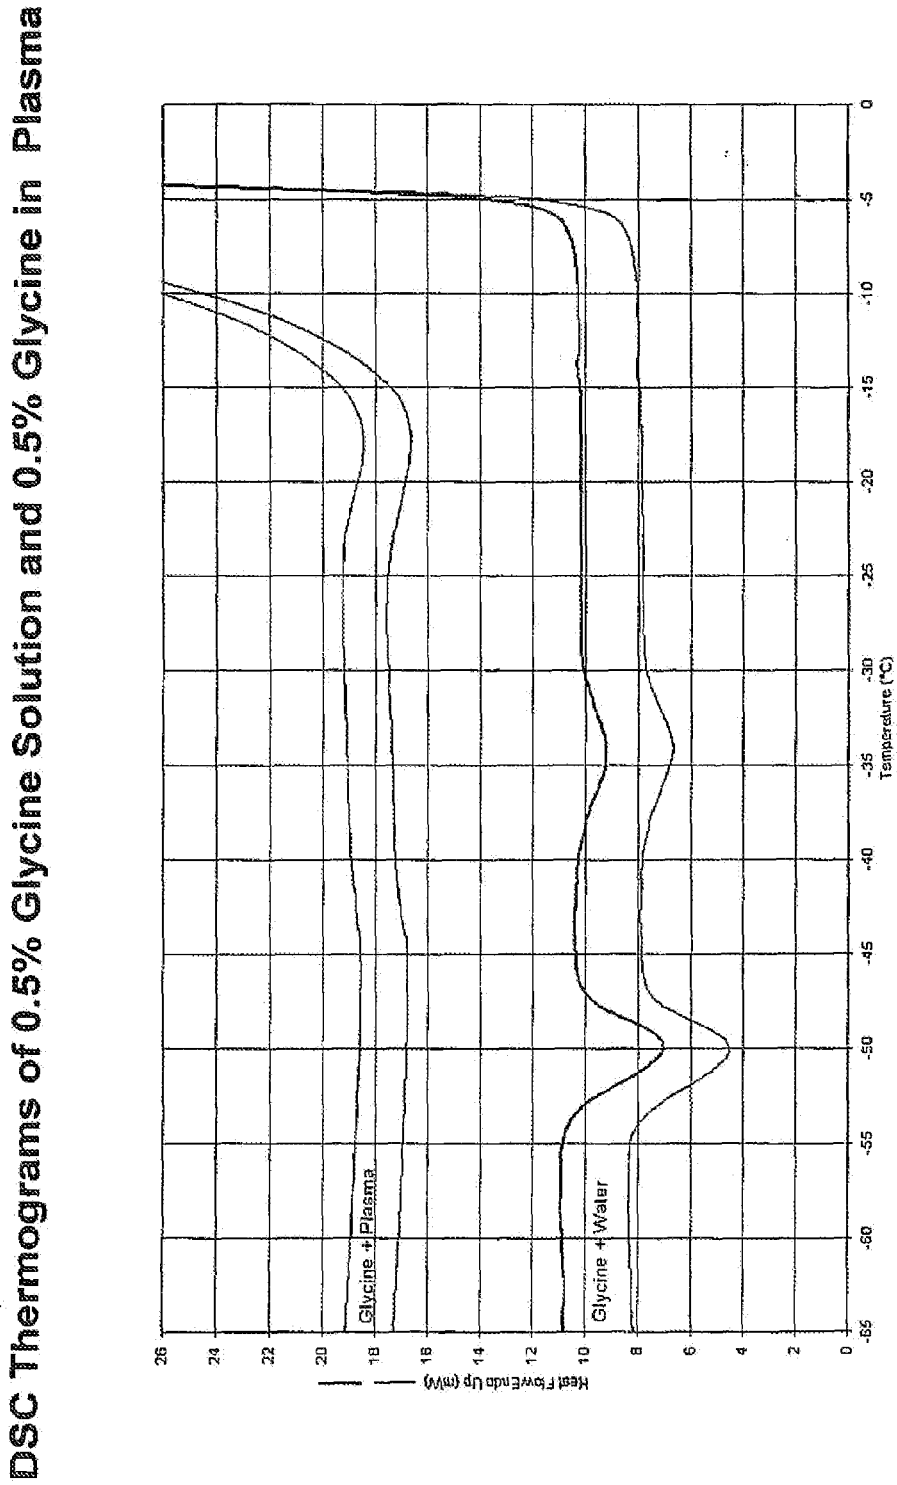
DSC Thermograms of 0.5% Glycine Solution and 0.5% Glycine in Plasma
Glycine + Plasma
Glycine + Water
Heat FlowEndo Up (mW)
Temperature (°C)
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0

FIGURE 1