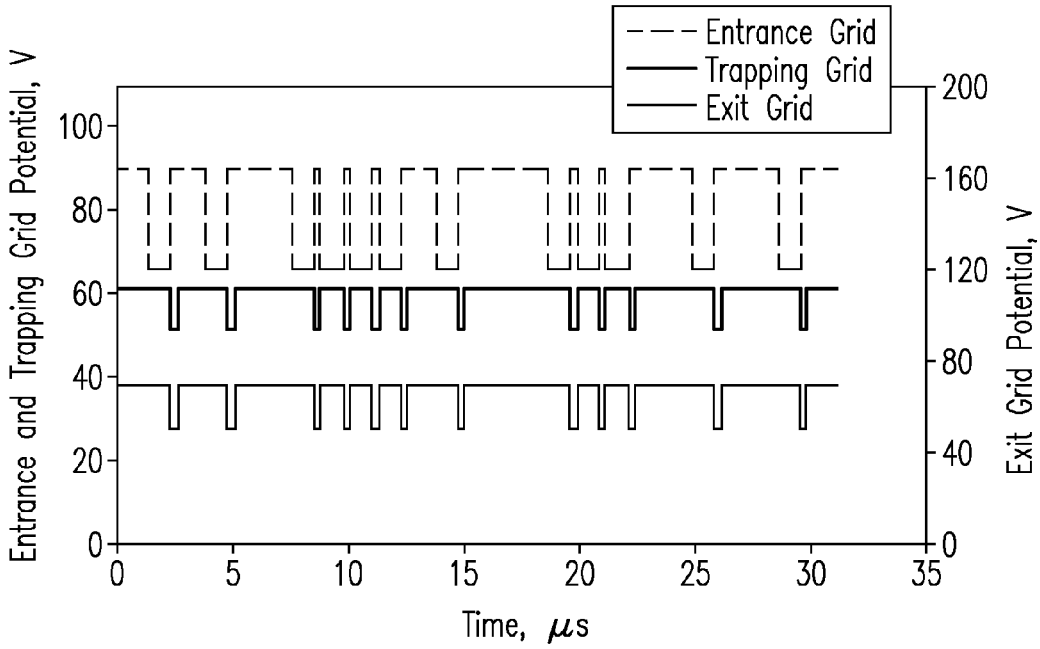
Entrance Grid
Trapping Grid
Exit Grid
Entrance and Trapping Grid Potential, V
Exit Grid Potential, V
Time, μs
0
20
40
60
80
100
0
40
80
120
160
200
0
5
10
15
20
25
30
35

Fig. 2a

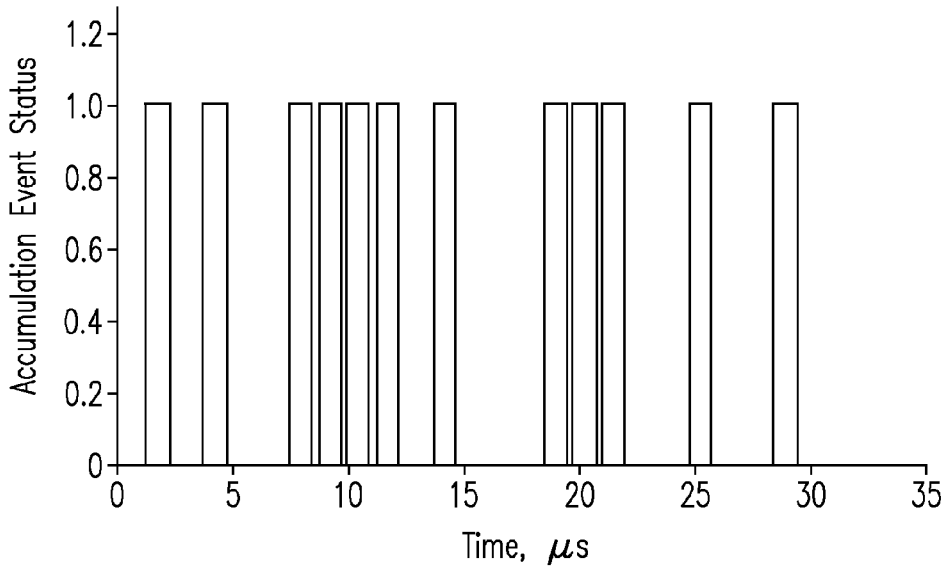
Accumulation Event Status
Time, μs
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
5
10
15
20
25
30
35

Fig. 2b