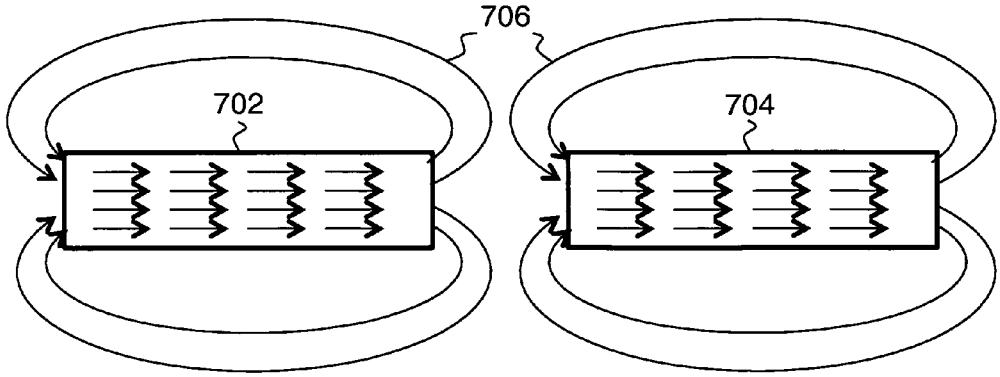
706
702
704

Fig. 7a

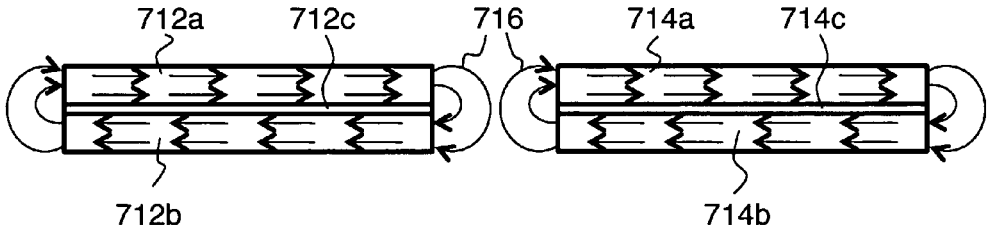
712a
712c
716
714a
714c
712b
714b

Fig. 7b

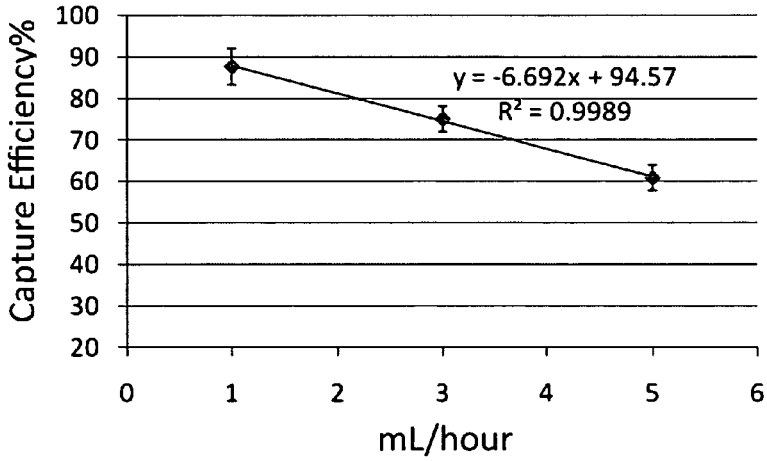
Capture Efficiency%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
y = -6.692x + 94.57
R² = 0.9989
0
1
2
3
4
5
6
mL/hour