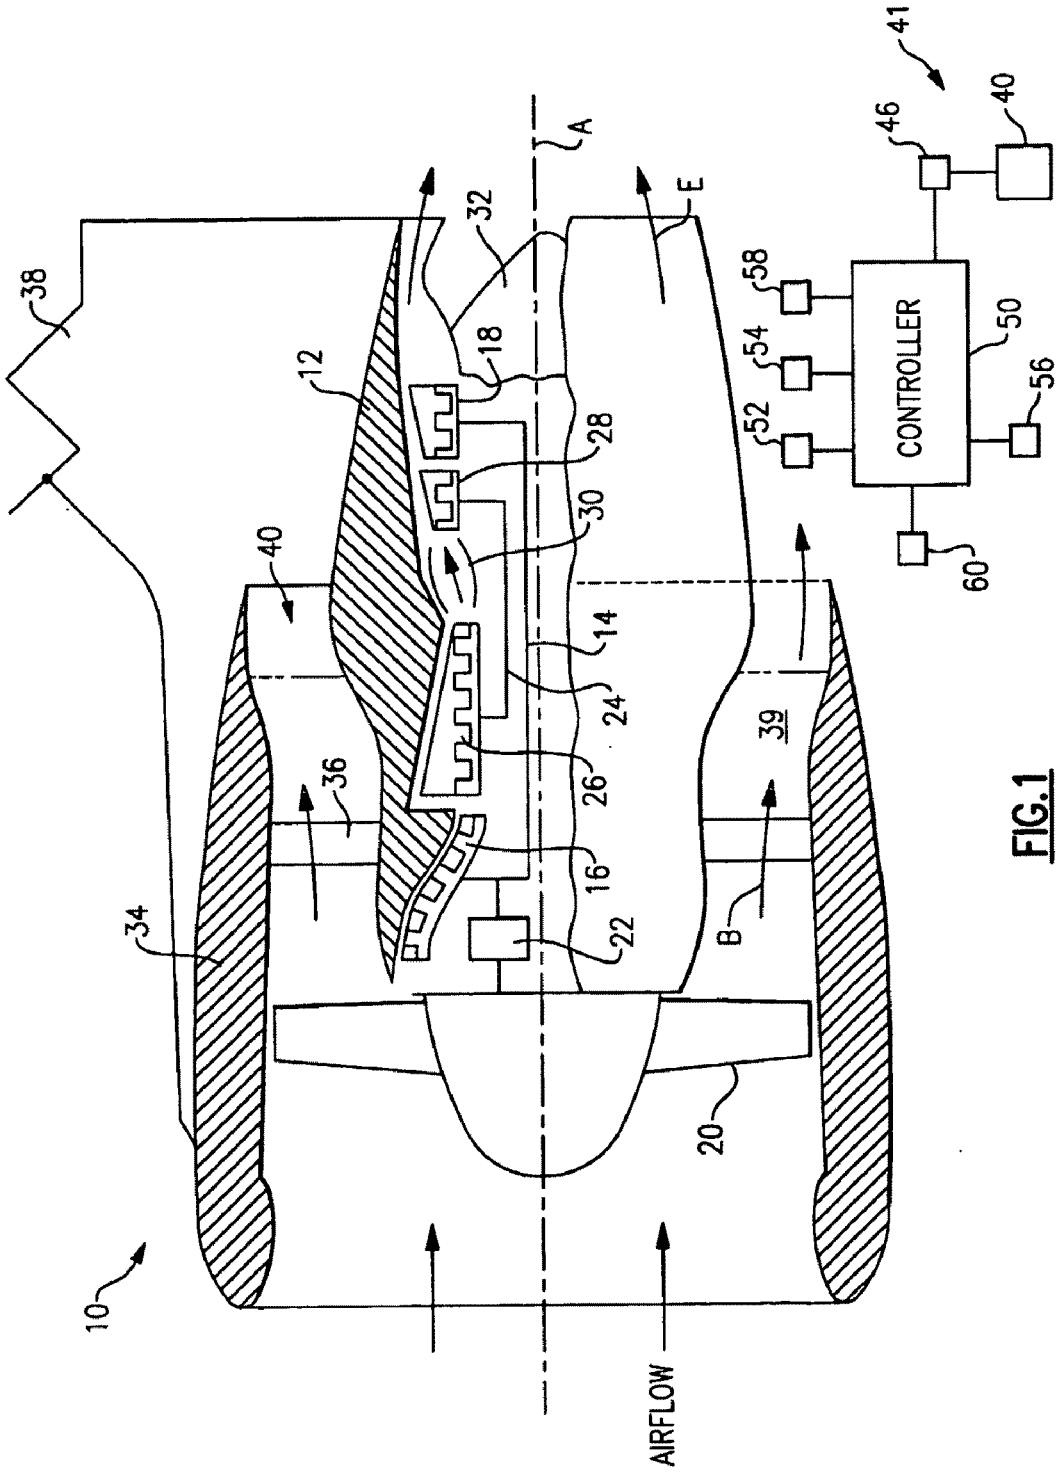
CONTROLLER
AIRFLOW
A
B
E
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
39
40
41
46
50
52
54
56
58
60

FIG.1